

Sammanfattning av olycksundersökning Brand ej i byggnad Brandtillbud utanför idrottshall

Sammanfattning av händelsen

Brand i trapphus som startat i en kontorsstol, troligen anlagd. Branden släcks av förbipasserande person.

Innehåll i undersökning (undersökningens djup)

Rapporten beskriver olycka, händelseförloppet med åtgärdsförslag

Direkta och bakomliggande orsaker till olyckan och olyckans förlopp

Troligen anlagd.

Insatsutvärdering

Ingen större insats genomfördes

Åtgärder som föreslås

Räddningstjänst kommer att inleda en kampanj i kommunens skolor och förskolor. Varje skola och förskola kommer få en kontaktperson som skolan kan kontakta angående frågor och problem om brandsäkerheten. Motalamodellen kommer att påbörjas och en utbildningsinsats som kallas "certifierad medmänniska" från årskullarna 7 till 9 kommer att genomföras.



Utökad olycksutredning Undersökning brand 20071016

Namn Markus Blåder, brandinspektör		Version 2.0	Övrigt
Utfärdad av Räddningstjänsten Höör	Datum 20071114	Organisation Höörs kommun	Godkänd av

Syfte

Händelseutredning ligger till grund för utredningen.

Utredningen bygger på insamlad information från de olika enheter som på något sätt var inblandade i insatsen. Till hjälp av denna dokumentation är insatsrapporten som räddningsledaren har utfört.

Utredningen följer enligt normen en icke skuldbeläggande filosofi.

Sammanfattning

Räddningstjänsten Höör fick ett larm om undersökning för brand 20071016. Undersökningen skedde i en trappnedgång till en idrottshall. En kontorsstol hade börjat brinna och blivit upptäckt av förbipasserande. Ett släckförsök utfördes och räddningstjänsten behövde inte göra någon större insats på plats.



Undersökningsprotokoll

Dokument Utökad olycksutredning- brandtillbud i idrottshall	Datum 20071114	Version 2.0
---	--------------------------	-----------------------

1. Bakgrunds beskrivning

Ringsjöskolans idrottshall fick ett brandtillbud 20071016. Tillbudet påbörjades i en kontorsstol som placerats i en trappnedgång som leder ner till en utrymningsväg för idrottshallen.

2. Orsaksutredning

Troligtvis är branden anlagd. Cigarettfimpar och tändstickor hittades på platsen. Mycket troligt är det ett tillhåll för ungdomsrökare.

2.1 Bidragande orsaksfaktorer

På grund av mycket dålig insyn på platsen kan rökare och andra människor befinna sig där utan någon ser vad som händer.

3. Olycksutredning

Branden påbörjades i en kontorsstol men kunde begränsas till trappnedgången på grund av fasadens och utrymningsdörrens material, samt begränsningen av brännbart material i trappnedgångens utrymme.



Undersökningsprotokoll

Dokument Utökad olycksutredning- brandtillbud i idrottshall	Datum 20071114	Version 2.0
---	--------------------------	-----------------------



Trappnedgång



Undersökningsprotokoll


Dokument Utökad olycksutredning- brandtillbud i idrottshall	Datum 20071114	Version 2.0
---	--------------------------	-----------------------

3.1 Händelseutredning

Brandtillbud 20071016

Hårdare tillvaro bland ungdomarnas inre krets

Ignorering av andras hälsa och sin egen.

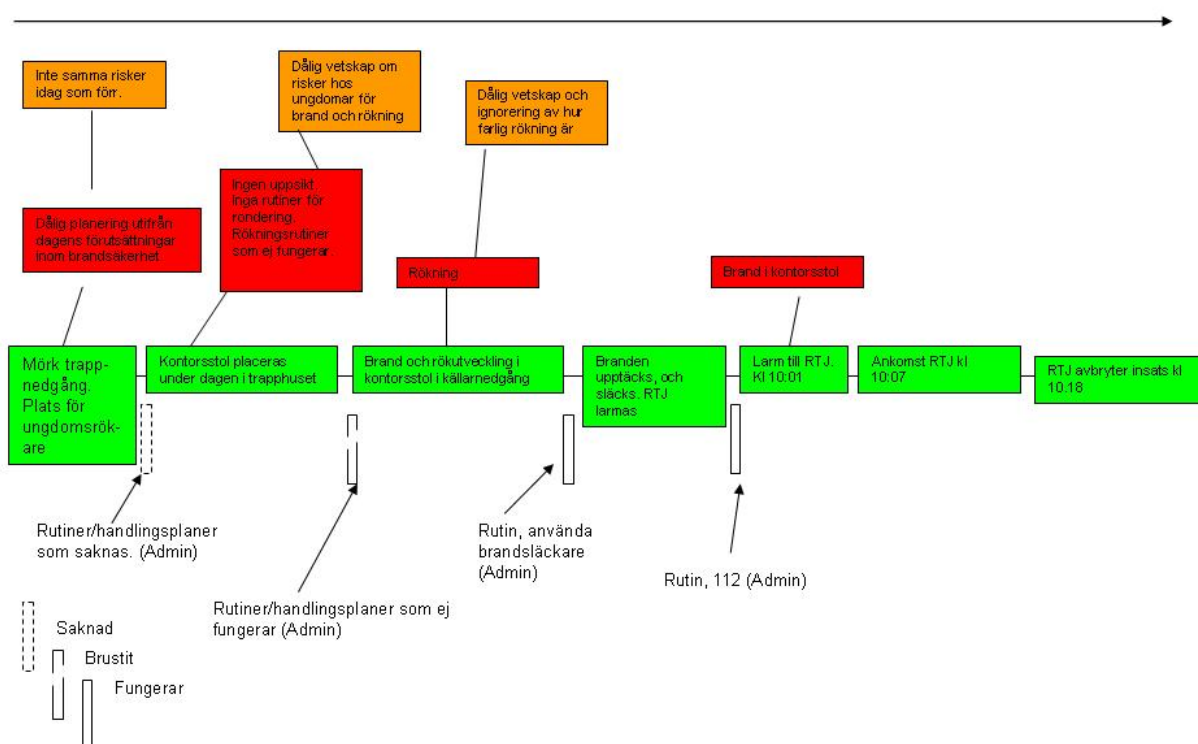

4. Insatsutvärdering

På grund av en bra insats av utomstående med en brandsläckare blev det inget släckningsarbete från räddningstjänsten.

4.1 Bättringsförslag

- Bättre adressuppgift från uppringaren.
- Bättre och säkrare radiosystem

5. Slutsatser

En bristande insyn gör det enklare för en gärningsman att utföra en anlagd brand. Rutiner för rökning finns men efterföljs inte. Inga lärare på "rondering" på raster finns.

Postadress Box 53 243 21 Höör	Besöksadress Rundgatan 9	Telefon vxl. 0413-28 000	Telefax 0413-28 219	E-mail raddningstjansten@hoor.se	Internet www.hoor.se
--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---	---



Undersökningsprotokoll

Dokument Utökad olycksutredning- brandtillbud i idrottshall	Datum 20071114	Version 2.0
---	--------------------------	-----------------------

Skolor runt om i Sverige har stora problem, ca 270 skolor brinner varje år. 7 av 10 bränder i skolan är anlagd av ungdomar.

5.1 Återförning- uppföljning

Höörs räddningstjänst kommer att inleda en kampanj i kommunens skolor och förskolor. Varje skola och förskola kommer få en kontaktperson som skolan kan kontakta angående frågor och problem om brandsäkerheten. Samt kommer Motalamodellen påbörjas och en utbildningsinsats som kallas ”certifierad medmänniska” från årskullarna 7 till 9 kommer att genomföras.