



Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad

Larmnr : 201300152



Uppdragsgivare:	Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Undersökning utförd:	2013-03-21
Bilagor:	Foto

Upplysningar om branden

Larmtid:	2013-03-20, kl. 19:38
Adress:	[Redacted]
Objektstyp:	Uthus/förråd
Startutrymme:	På utsidan av förråd
Startföremål:	Aska
Brandorsak:	Glöd från askan
Insatsrapportnr:	201300152
SOS ärendenr:	4100714
Syfte & mål	Utreda brandorsak
Metod	Samråd med polisens tekniska rotel som var på plats en stund innan räddningstjänstens utredare.



Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst: Vid räddningstjänstens ankomst är det en fullt utbruten brand i uthus. Ev. gasflaskor i byggnaden.

Räddningstjänstens åtgärder: Inriktning på insatsen blir att dämpa/slå ner branden i uthuset. Boningshuset intill kyls med vatten så inte branden sprider sig till detta. Två gasolflaskor plockas ut ur förrådet och förs i säkerhet. Branden släcks.

Brandförlopp: Gammal aska som förvarats i en kärl några dagar hålls ut vid sidan om förrådet. (Källa: Polisens tekniska rotel)

Det blåser kraftigt vid brandtillfället, det finns med stor sannolikhet glöd kvar i askan. Glödbranden tilltar och får fäste i träsyllen som förrådet är byggt på. Det brinner igenom syllen och branden sprider sig i träfasaden och vidare in i förrådet. Branden ökar i intensitet och lågor och värme hotar att antända boningshuset.

Skadeomfattning: Stora delar av förrådet är brandskadat och nerbrunnet. Maskiner och verktyg m.m. är totalförstört i branden. Fasad på boningshuset är värme och brandskadat. Fönsterrutor är spruckna av värmen.

Spridningsrisker: Spridningsrisk till hela förrådet samt till boningshuset.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning är utförd 2013-03-21 av Kent Järnström ihop med Polisens tekniska rotel Borås.

Platsbeskrivning: Fristående förråd/uthus med ved, maskiner m.m. som ligger nära boningshus. Fastigheten ligger i norra delen av [REDACTED]. Både uthuset och boningshuset är byggt i trä.

Primärbrand: Askhög

Brandorsak: Med stor sannolikhet glöd kvar i gammal aska som hålls ut vid förrådsvägg.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

- Tänka på att aldrig hålla ut gammal aska nära byggnader.
- Se till att askan är riktigt släckt, vattna.
- Tänka på vindriktning och vindens intensitet. Vid denna brand var det kraftig vind som låg på mot förrådet.




Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad

Larmnr : 201300152

- Mycket stor risk för gnistregn i den starka blåsten som kan orsaka bränder i andra intilliggande byggnader.

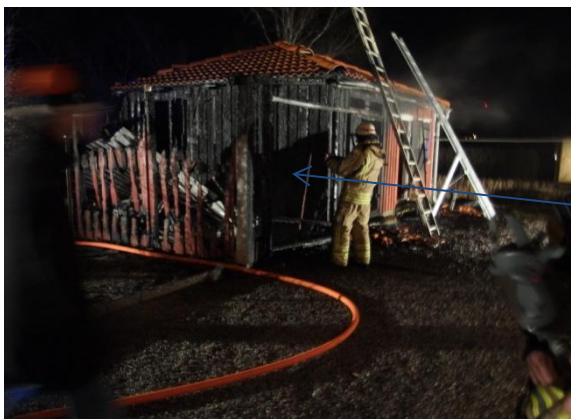

Brandskadat uthus



**Brandskadad fasad på
boningshuset**

**Risk för brandspridning till
fasaden**



Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad

Larmnr : 201300152



**Sprucken fönsterruta på
boningshuset**



**Här har branden med
stor sannolikhet startat i
askhögen och spridit sig i
fasaden**



Bortbränd syll

Uthälld aska



Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad



**Här har med stor
sannolikhet branden
startat i askhögen**